

## Neuigkeiten April 2017

Die folgenden Änderungen gibt es in der BMA Cloud:

- Bei Securiton, Total Walther, Esser FX und HEK haben wir unsere Erkennung der BMA-Meldungen verbessert und am Einlesen der Programmierexporte gearbeitet.
- Bei Esser FX wurde eine neue Schnittstelle 9600Baud eingeführt. Diese können Sie jetzt alternativ zu der schon vorhandenen Schnittstelle – die eine geringere Baudrate aufweist – einsetzen. Damit können Sie an der Schnittstelle den FX Adapter gegen einen FX Drucker 1:1 austauschen
- Wir haben auch die Thematik Programmierung der FX Schnittstelle uns angeschaut. Diese muss benannt werden, siehe bitte <http://datolution.de/Praxiserfahrung.html> . Insgesamt wird die Programmierung aber nur sicher übernommen, wenn nach dem Restart die FX komplett stromlos gemacht wird (Akku und Stromversorgung ab), und dann nochmal neu gestartet wird. Wenn dies nicht gemacht wird, wird die Programmierung manchmal übernommen, manchmal nicht.
- Für Notifier haben wir ein neues Kabel festgelegt, um aufgetretene Störungen zu vermeiden.
- HEK – Seconet: auch diese Meldungen werden jetzt von uns richtig interpretiert
- Signalgeber: Wir haben jetzt einen Knopf eingeführt, um alle Signalgeber auf einmal abzhaken im Admin-Modus. Siehe bitte Screenshot, der gelbe Knopf

**BMAcloud**

Start

Anlage 1528

- Wartungen
- Dateien
- Prüfplan
- Notizen
- Live-Meldungen
- Allg. Prüfpunkte bearbeiten
- Melder bearbeiten
- Steuerungen bearbeiten
- Melder Ereignisse
- Historie

Servicebericht

Boxen 59

Quartal abschließen

Speichern

Alle Sirenen geprüft

Archiv-PDF öffnen

**DATOLUTION**  
So geht Wartung heute


Prüfplan 11578182017Montero-GimenoPablo77 (Festfirma GmbH)

Anlage 1528 -  
Kunde Test NSC sirenes --  
Zeitraum Q1/2017  
Techniker Pablo Montero-Gimeno  
X = Geprüft und in Ordnung O = nicht vorhanden d = Defekt N = Prüfung konnte nicht durchgeführt werden

Prüfpunkte	Prüfpunkte	Prüfpunkte
<input checked="" type="checkbox"/> Allgemein		
Anmeldung beim Werkchutz/Sicherheitsbeauftragten	Wartung bei Feuerwehr anmelden	Wartung beim Wachdienst anmelden
Folgende Gruppen waren vor der Wartung abgeschaltet:		
Abschaltung von Steuerungen (z.B. Sirenen, Aufzug, etc)		
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentieren		
Laufkarten vollständig und sortiert	Feuerwehrpläne prüfen	Betriebsbuch

Prüfpunkte: X = Geprüft und in Ordnung O = nicht vorhanden d = Defekt N = Prüfung konnte nicht durchgeführt werden

- Prüfplan Zoom: Für den Prüfplan kann jetzt nach Ihrem persönlichen Geschmack ein Zoomfaktor festgelegt werden im Template

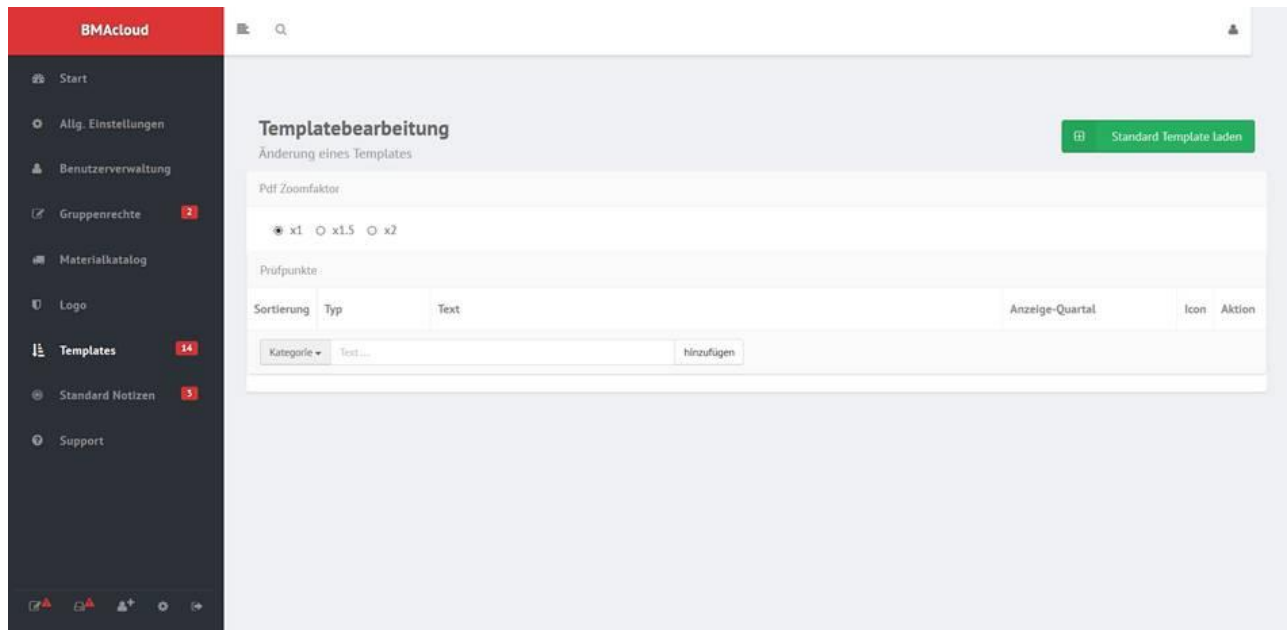

Grundsätzlich weiter die Bitte:

Unsere neuen Boxen haben W-LAN und sind damit ‚jederzeit‘ zugreifbar. Bei den vorhergehenden Modellen, bitte die IP-Adresse einstellen.

Sollte eine Meldung der BMA nicht richtig verstanden worden sein, bitte einen entsprechenden Hinweis mit dem Debug File der Box an uns schicken, dann können wir die Programmierung weiter entwickeln. Dies wird auch hier erklärt: [http://datolution.de/Downloads/Anleitung\\_Box.pdf](http://datolution.de/Downloads/Anleitung_Box.pdf)